

重庆市南岸区城市管理局

南岸市政设施建设类审批许可证

南岸市政设施许字〔2025〕第129号

重庆市南岸区城镇排水事务中心：

你单位因2023年江南新城片区市政排水管网改造工程（第二批次）建设施工需要，申请占用、挖掘城市道路。经审查同意，请按下表所列执行：

临时 占用 城市 道路	地点	设施种类	设施数量	占用起止时间
	南岸区天文大道、宝香路、通江大道	人行道	245 平方米	2025 年10 月20 日至2025 年11 月13 日(法定节假日期间禁止施工)
		车行道	185.5 平方米	
	临时占道费	3228.75 元		
因工程 建设需 要挖掘 城市道 路	设施种类	设 施 数 量	设 施 种 类	设 施 数 量
	车行道（沥青）	44.3 平方米	人行道（透水砼）	9.5 平方米
	人行道（花岗石）	75 平方米	路缘石	3 米
	挖掘修复费	不涉及（申请单位自行修复）		
建设单位	重庆市南岸区城镇排水事务中心		联系人电话	曹**19*****23
施工单位	中诚恒诺建设有限公司		联系人电话	陈* 15*****42
应遵事项	1.本证应悬挂在施工现场，以备查验； 2.不得擅自改变许可内容； 3.施工期间，须设置安全警示标志和施工围挡，安排专人负责，以保证安全； 4.配合设施管理部门日常管理工作； 5.严格按照燃气、供电管线保护方案施工。			
发证部门：				

南岸区城市

重庆市南岸区城市管理局

2025年10月20日

行政审批专用章

重庆市南岸区城市管理局

2025年10月20日

行政审批专用章

5001087112824

2023 年南岸区江南新城片区市政排水管网改造工程占挖点位统计表
(第二批次)

序号	占挖位置	占挖类型	材质	挖掘面积 (m²)	修复面积 (m²)	占用面积 (m²)	备注
1	点位 1 (天文大道消防队)	车行道	沥青砼	6.3	14	17.5	新建 400mm 雨水管接入检查井
		人行道	花岗石	72	20	205	
2	点位 2 (宝香路)	车行道	沥青砼	38	152	160	新建 300mm 雨水管接入检查井
3	点位 3 (通江大道)	人行道	花岗石	3	4.5	8.75	新建 400mm 雨水管接入检查井
		人行道	透水砼	7.5	14.0	21.25	
4	点位 4 (通江大道)	人行道	透水砼	2	3	10	新建 400mm 雨水管接入检查井
合计				128.8	304.75	430.5	

2023 年南岸区江南新城片区市政排水管网改造工程附属设施统计表
(第二批次)

序号	占挖位置	隔离墩 (个)	U 型桩 (个)	人行护栏 (米)	防撞柱 (根)	路缘石 (米)
1	点位 1 (天文大道消防队)	/	/	/	/	3

总区位图：




施工点位1：天文大道消防队


区位图：



现场照片(1):

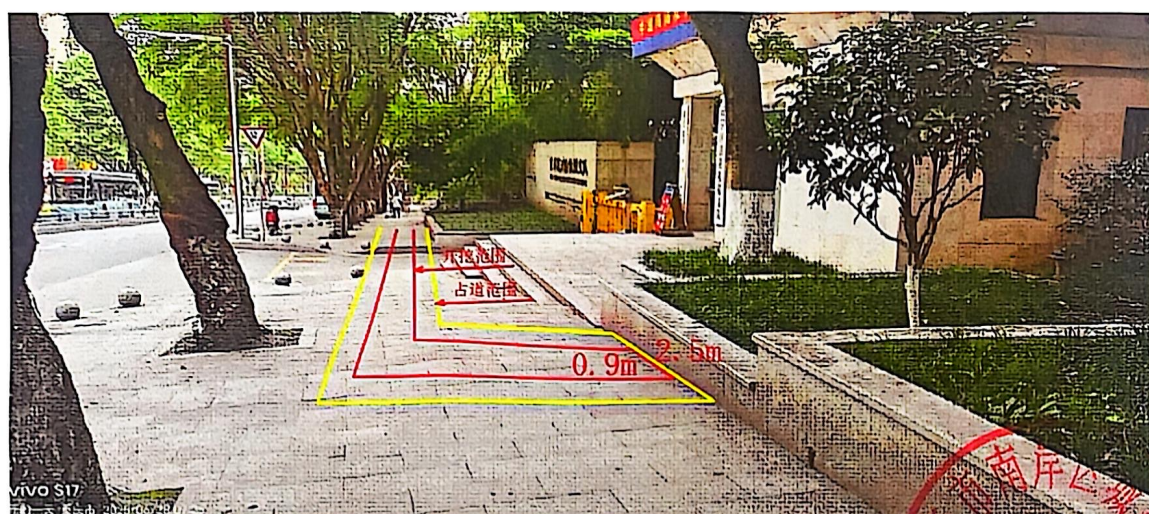


现场照片(2):

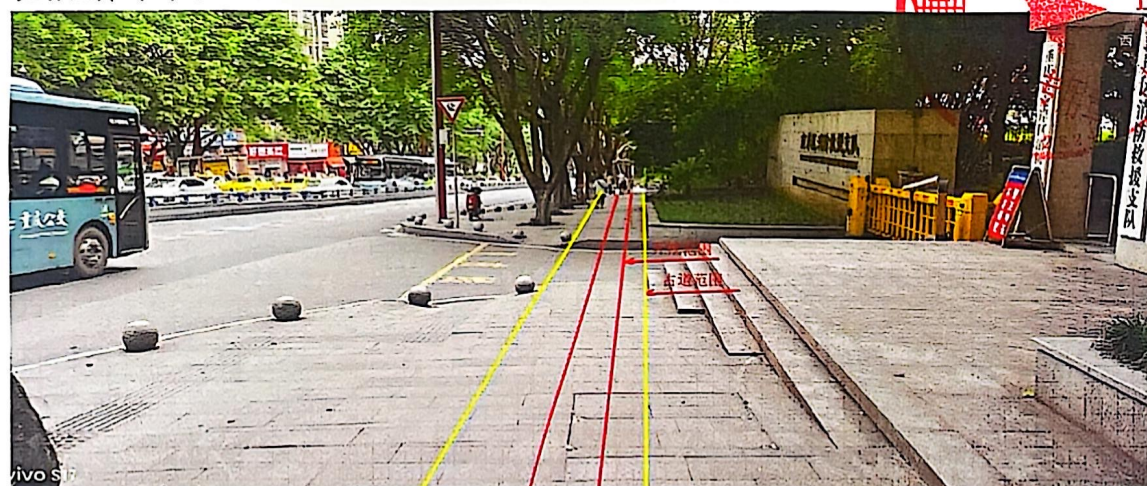

现场照片(3):



现场照片(4):

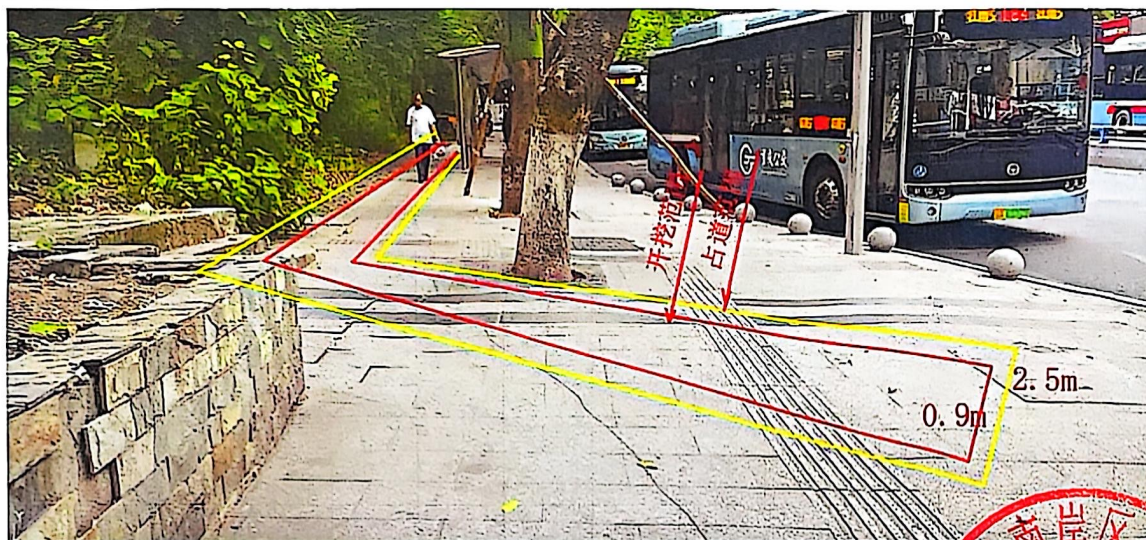

注: 人行道占用面积: $82 \times 2.5 = 205\text{m}^2$;

人行道挖掘面积: $80 \times 0.9 = 72\text{m}^2$;

人行道修复面积: $80 \times 1.5 = 120\text{m}^2$;

车行道占用面积: $7 \times 2.5 = 17.5\text{m}^2$;

车行道挖掘面积: $7 \times 0.9 = 6.3\text{m}^2$;

车行道修复面积: $7 \times 2 = 14\text{m}^2$;


路缘石恢复: 3m;



点位 2



现场照片

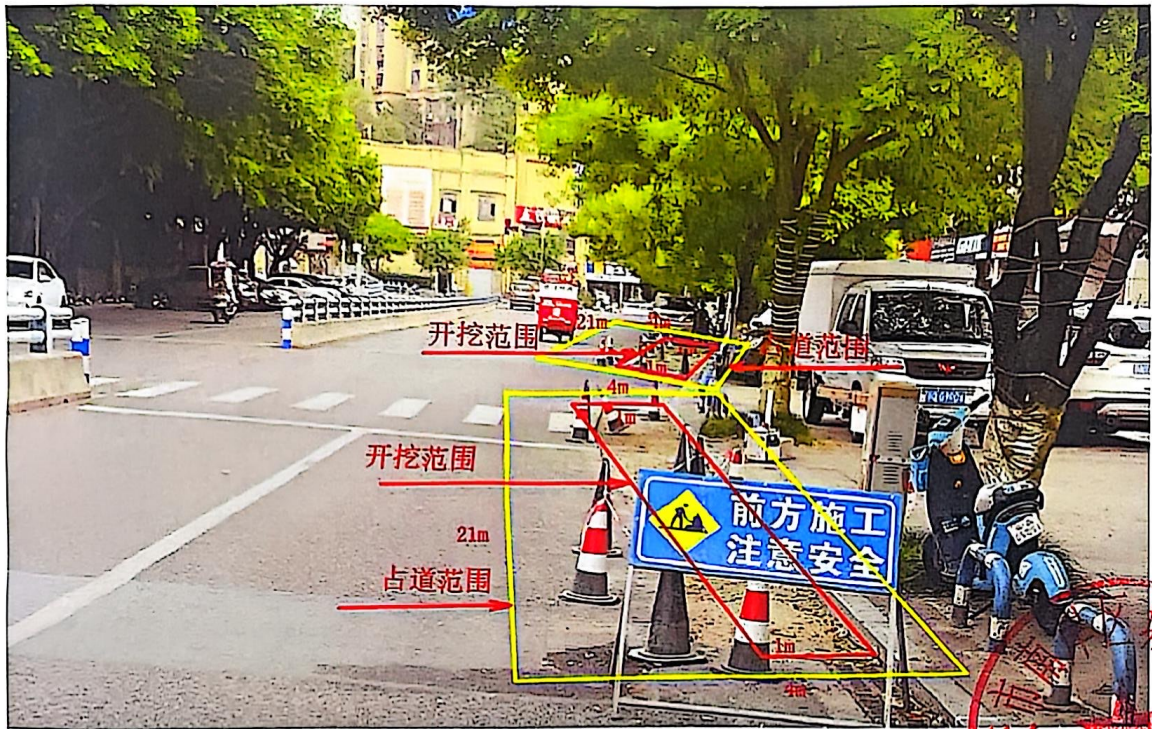

注：车行道占用面积： $(21+21) * 4 = 168 \text{ m}^2$ ；

车行道挖掘面积： $(19+19) * 1 = 38 \text{ m}^2$ ；


车行道修复面积： $(19+19) * 4 = 152 \text{ m}^2$ ；



点位3



现场照片

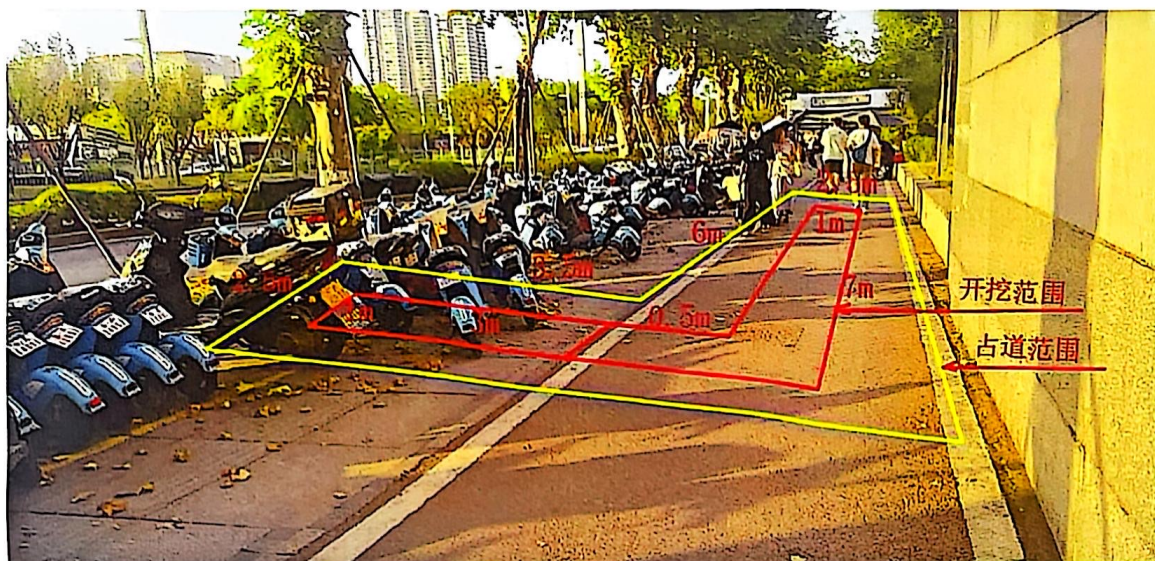

注：人行道（花岗石）占用面积： $3.5 \times 2.5 = 8.75 \text{ m}^2$ ；

人行道（花岗石）开挖面积： $3 \times 1 = 3 \text{ m}^2$ ；

人行道（花岗石）修复面积： $3 \times 1.5 = 4.5 \text{ m}^2$ ；



人行道（透水砼）占用面积： $(6 + 2.5) \times 2.5 = 21.25 \text{ m}^2$ ；

人行道（透水砼）开挖面积： $(7 + 0.5) \times 1 = 7.5 \text{ m}^2$ ；


人行道（透水砼）修复面积： $(7 + 0.5) \times 1.5 = 11.25 \text{ m}^2$ ；

注：人行道采取分段施工，确保行人通行。

点位4



现场照片

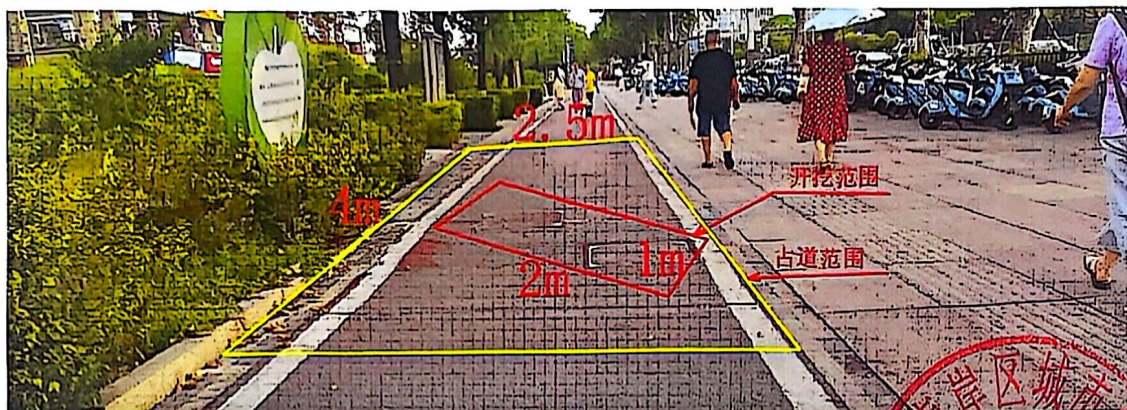

注：人行道占用面积： $4 \times 2.5 = 10 \text{ m}^2$ ；

人行道(透水砼)挖掘面积： $2 \times 1 = 2 \text{ m}^2$ ；

人行道(透水砼)修复面积： $2 \times 1.5 = 3 \text{ m}^2$ ；

